

2-Wege Funk- Rauch- und Hitzemelder



DE

Modell: RWX35S

Installations- und Bedienungsanleitung

Einleitung

Die neuen 2-Wege Funk-, Rauch- und Hitzemelder der RISCO Group kombinieren modernste Technologien mit einem zeitgemäßen, kompakten und optimierten Design. Die ideale Wahl für Hausbesitzer, die höchste Sicherheitsstandards anstreben. Der Rauch- und Hitzemelder ist für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wohnungen oder kleinen Büros konzipiert. Der Rauch- und Hitzemelder ist einfach zu installieren und mit den Funksystemen der RISCO Group kompatibel.

HINWEIS: Der Rauch- und Hitzemelder ist nicht für den Einsatz in Wohnmobilen geeignet.

Funktionsweise

Rauch und Hitze

Der Rauch wird in einer hochentwickelten photoelektrischen Kammer erfasst, während die Temperatur mit vier separaten Wärmesensoren überwacht wird, die sowohl die Anstiegsgeschwindigkeit als auch die absolute Temperatur messen. Mit der Wahl zwischen Rauch- oder Hitzeerkennung, oder einer Kombination aus beidem, bietet der Rauch- und Hitzemelder ein empfindlicheres und zuverlässigeres Produkt zur Früherkennung von Brandgefahren in verschiedenen Umgebungen mit einem verringerten Risiko von Fehlalarmen.

Die Hauptfunktion des Rauch- und Hitzemelders besteht darin, Rauch und/oder Hitze zu erkennen und dann einen lokalen Alarm auszulösen. Ein Alarm wird durch den betroffenen Melder ausgelöst und der Empfänger des Systems wird über den Alarm informiert.

Schlüsselmerkmale

- Bidirektionale Funk-Kommunikation
- Kabellose, kombinierte Rauch- und Hitzeerkennung
- Einfacher Batteriewechsel durch den Kunden
- Mehrere Wärmesensoren, welche die Temperatur und die Anstiegsgeschwindigkeit messen, liefern genaue Messwerte und bieten eine hohe Fehlalarmicherheit (Rauch- und Hitzemodus).
- Die LED zeigt Alarme, Stand-by-Modus und schwache Batterie an.
- Der integrierte Testmodus aktiviert den Selbsttest und den Warnton.

- Decken-/Wandsabotage
- Modernes Erscheinungsbild
- Einfache Installation

Gerätestandort wählen

Installationsort für Ihren Rauch- und Hitzemelder

- Installieren Sie einen Rauch- und Hitzemelder im Flur außerhalb jedes Schlafbereichs (*siehe Abbildung 1*). Zwei Melder sind in einem Gebäude mit zwei Schlafzimmern erforderlich.
- Installieren Sie einen Rauch- und Hitzemelder in jedem Raum, der als Schlafbereich genutzt wird.
- Installieren Sie einen Rauch- und Hitzemelder in jedem Stockwerk eines mehrstöckigen Hauses (*siehe Abbildung 2*).
- Installieren Sie mindestens zwei Rauch- und Hitzemelder in jedem Haus.
- Installieren Sie Rauch- und Hitzemelder an beiden Enden eines Flurs oder zwischen den Schlafzimmern, falls der Flur mehr als 12 Meter lang ist.
- Installieren Sie im Keller Melder am unteren Ende der Kellertreppe.
- In Obergeschossen installieren Sie Melder oben an der Treppe, die zu diesem Stockwerk führt.
- Achten Sie darauf, dass der Melder nicht von einer Tür oder anderen Hindernissen blockiert wird.
- Installieren Sie zusätzliche Melder in Ihrem Wohnzimmer, Esszimmer, Familienzimmer und Dachgeschoss, sowie in einer Waschküche und in Lagerräumen.
- Installieren Sie Rauch- und Hitzemelder möglichst in der Mitte der Zimmerdecke. Wenn dies nicht möglich ist, installieren Sie den Melder nicht näher als 30 cm an Wänden oder Zimmerecken (*siehe Abbildung 3*).
- Wenn die Installation an der Decke nicht möglich ist und staatliche und örtliche Behörden die Installation der Melder an Wänden zulassen, montieren Sie diese an Wänden in einem Abstand von 30 - 50 cm von der Decke (*siehe Abbildung 3*).
- Wenn Ihr Haus eine schräge Decke oder einen Giebel hat, versuchen Sie, die Melder, horizontal gemessen, 90 cm vom höchsten Punkt der Decke entfernt

zu installieren
(siehe Abbildung 4).

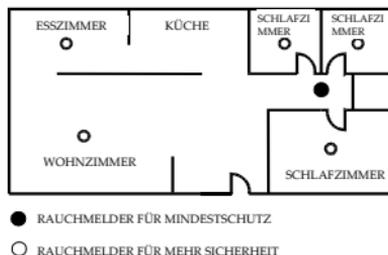


Abbildung 1: Installationsorte für Rauch- und Hitzemelder in Einfamilienhäusern oder Häusern mit nur einem Schlafbereich

Abbildung 2: Installationsorte für Rauch- und Hitzemelder in mehrgeschossigen Häusern oder Wohnungen

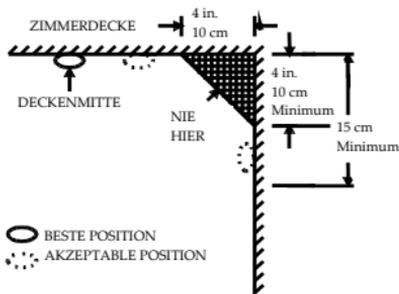


Abbildung 3: Empfehlungen für optimale und akzeptable Einbauorte für die Installation von Rauch- und Hitzemeldern.



Abbildung 4: Empfohlener Einbauort für Rauch- und Hitzemelder in Räumen mit geneigten Decken oder Giebeln (Neigung >20 Grad).

Ungeeignete Installationsorte für Ihre Rauch- und Hitzemelder

Ein Fehlalarm kann ausgelöst werden, wenn Rauch- und Hitzemelder an Orten installiert werden, an denen sie nicht richtig funktionieren können. Um solche Fehlalarme zu vermeiden, installieren Sie Rauch- und Hitzemelder nicht an folgenden Örtlichkeiten:

- In Bereichen mit konstanter Frischluftzufuhr. Luftstöße und Luftzüge behindern das Eindringen des Rauches in den Rauch- und Hitzemelder, was die Effektivität des Gerätes einschränkt.
- In der Nähe von Lackverdünnerdämpfen.
- In sehr heißen oder kalten Bereichen, wie z.B. in der Nähe von Klimaanlage, Heizungen oder Ventilatoren.
- In Bereichen mit stehender Luft, z.B. unter Spitzdächern oder in Ecken zwischen Wand und Decke. Die stehende Luft könnte den Rauch am Eindringen in den Melder hindern. *(siehe Abbildung 3 und Abbildung 4 für empfohlene Installationsstandorte).*
- Bereiche die anfällig für Insekten sind. Wenn Insekten in die Sensorkammer eines Melders gelangen, können sie Fehlalarme auslösen. Wenn Sie ein Problem mit Insekten haben, beseitigen Sie dieses vor der Installation des Melders.
- In der Nähe von Leuchtstofflampen, da elektromagnetische Felder von Leuchtstofflampen Fehlalarme auslösen können. Installieren Sie Rauch- und Hitzemelder mindestens 1,5 m von solchen Lampen entfernt.

Verwendung im Modus „Nur Hitze“

Um Fehlalarme zu vermeiden, können Sie Ihren Melder im Modus „Nur Hitze“ verwenden. Verwenden Sie den Melder in diesem Modus nur in oder in der Nähe von Bereichen, in denen typischerweise nur harmlose und nicht feuergefährliche Gegenstände vorhanden sind. Wenn der Abstand des Melders zu Orten, an denen normalerweise feuergefährliche Gegenstände vorhanden sind, zum Beispiel Küchen, weniger als 6 Meter beträgt, installieren Sie den Melder, mit größtmöglichem Abstand, nur als Hitzemelder.

Um Fehlalarme zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Belüftung an solchen Stellen gut ist. Versuchen Sie nicht, Fehlalarme zu vermeiden, indem Sie den Melder ausschalten.

Andere Standorte:

- In feuchten Räumen oder in der Nähe von Badezimmern mit Duschen. Die Feuchtigkeit kann in die Messkammer gelangen und beim Abkühlen Tropfen bilden, die dann Fehlalarme auslösen können.
- In stark verschmutzten oder staubigen Bereichen. Schmutz und Staub können sich in der Messkammer des Melders absetzen und ihn überempfindlich werden lassen. Darüber hinaus können Schmutz und Staub die Öffnungen zur Messkammer verstopfen und verhindern, dass Rauch vom Melder erkannt wird.

Installation

Rauch- und Hitzemelder müssen an der Decke oder, falls erforderlich, an der Wand montiert werden. Die Rauch- und Hitzemelder können nicht mit anderen Meldern vernetzt werden.

Lesen Sie vor der Installation die Abschnitte „Installationsorte für Rauch- und Hitzemelder“ und „Ungeeignete Installationsorte für Ihre Rauch- und Hitzemelder“ in dieser Bedienungsanleitung.

Melder installieren

1. Wählen Sie den Installationsstandort.
2. Entfernen Sie die Kunststoffhalterung vom Melder (siehe Abbildung 5).




Abbildung 5

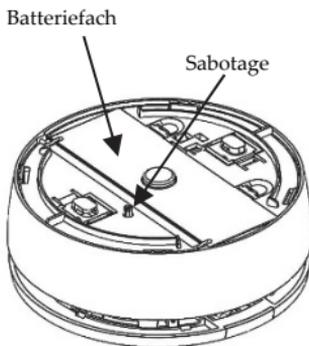


Abbildung 6



Abbildung 7

3. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Befestigungsbohrungen als Schablone an der Montagefläche (siehe Abbildung 7).
4. Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abbildung 8).

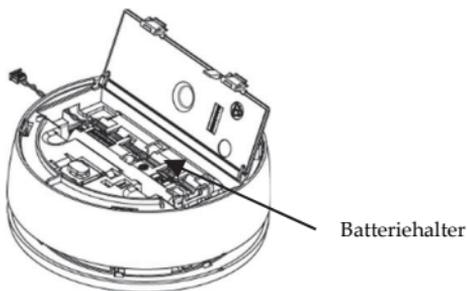


Abbildung 8

5. Setzen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität im Batteriehalter ein.
6. Schließen Sie das Batteriekabel am Batterieanschluss an.
7. Setzen Sie den Batteriehalter in das Batteriefach ein und schließen Sie das Batteriefach.
8. Konfigurieren Sie den Melder (*siehe Melder konfigurieren*).
9. Um den Melder in der Halterung zu montieren, richten Sie die Rippe der Montageplatte mit der Rippe der Halterung aus, setzen Sie die Haken der Montageplatte in die Aussparungen der Halterung ein und drehen Sie den Melder dann im Uhrzeigersinn (*siehe Abbildung 9*).

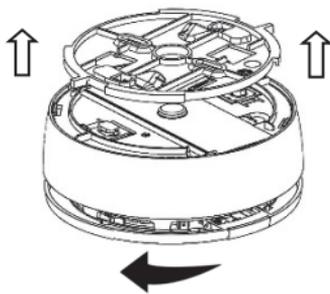


Abbildung 9

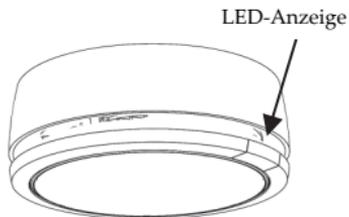


Abbildung 10

HINWEIS:

Das Schließen der Melderhalterung kann etwas schwierig sein. Beim Schließen der Halterung kann es vorkommen, dass die Testtaste gedrückt wird.

Batterien austauschen

1. Entfernen Sie die Kunststoffhalterung vom Melder (siehe Abbildung 5).
2. Entfernen Sie die alten Batterien.
3. Setzen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Polarität ein (siehe Abbildung 11).
4. Schließen Sie das Batteriefach.

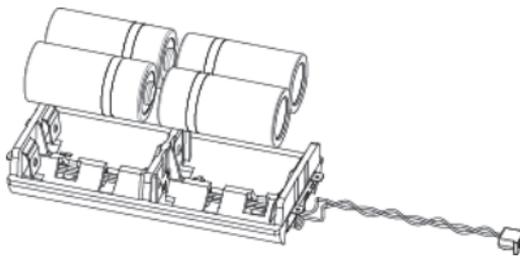


Abbildung 11

Konfiguration

Melder konfigurieren

Um sicherzustellen, dass der Melder den Systemempfänger erkennen kann, registrieren Sie den Melder durch Eingabe der 11-stelligen Seriennummer oder führen Sie folgende Schritte zur Funk-Zuordnung durch:

1. Stellen Sie den Systemempfänger auf den „Übernahmehodus“ ein.
2. Falls noch ausständig, schließen Sie nun die Batterien an.
3. Senden Sie eine Zuordnungsnachricht, indem Sie die Sabotage-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten (oder den Melder an die Halterung anschließen), bis der Systemempfänger anzeigt, dass er die Zuordnungsnachricht empfangen hat.

Nach erfolgreicher Registrierung blinkt die grüne LED des Melders 4 Mal kurz.

Optische/akustische Anzeigen

Wenn das rote LED Signal (*siehe Abbildung 10*) einmal alle 30 Sekunden blinkt, funktioniert der Melder normal.

Blinkt die rote LED ständig und sind wiederholte Signaltöne zu hören, reagiert der Melder auf einen Feueralarm (primär oder sekundär).

Schwache Batterien oder Fehlzustände werden durch eine blinkende LED und einen Signalton alle 30 Sekunden gemeldet.

Wenn ein Feueralarm ausgelöst ist, drücken Sie das Gehäuse fest nach oben (*siehe Melder testen*), um den Alarm stummzuschalten und vorübergehend zu deaktivieren (für ca. 10 Minuten).

Melder-Parameter

Die folgenden Parameter können über den Systemempfänger definiert werden:

Parameter	Option
Betriebsart:	Nur Rauch*, Nur Hitze oder Rauch und Hitze
Überwachungsdauer:	1 - 255 (15 min*)

* = Standard

Weitere Informationen zur Definition der Melder-Parameter finden Sie im Installations-/ Konfigurationshandbuch Ihres Systemempfängers.

Melder testen

Um sicherzustellen, dass Ihr Melder einwandfrei funktioniert, testen Sie ihn einmal pro Woche wie folgt:

1. Drücken Sie das Gehäuse fest nach oben (siehe Abbildung 12). Wenn der Melder ordnungsgemäß funktioniert, wird ein Feueralarm ausgelöst (siehe *Optische/akustische Anzeigen*) und eine Alarmmeldung an den Systemempfänger gesendet.



Abbildung 12

HINWEIS: Ein kurzer Signalton alle 30 Sekunden zeigt an, dass der Test nicht erfolgreich war.

Sie müssen den Melder sofort reparieren oder ersetzen lassen.

2. Lassen Sie das Gehäuse los, um die Alarmaktivierung zurückzusetzen.

HINWEISE:

1. Wir empfehlen, für die Ergebnisse des Kurztests in der Mitte des Melders zu drücken.
2. Wenn Sie einen Sprühtest durchführen möchten, muss der Abstand des Sprays vom Melder 20 cm entfernt sein. Sprühen Sie kontinuierlich für mindestens 5 Sekunden. Die LED blinkt einmal je Sekunde für 25 Sekunden, gefolgt von der Alarmauslösung.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Melder mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Reinigen Sie den Melder wie folgt:

1. Entfernen Sie den Melder von der Montagehalterung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und trennen Sie die Batterien.
3. Öffnen Sie das Meldergehäuse und trennen Sie die Leiterplatte von den Halteclips.
4. Verwenden Sie einen Pinsel um Schmutz zu entfernen und schließen Sie die Leiterplatte wieder an.
5. Schließen Sie das Gehäuse und anschließend die Batterien wieder an und schließen Sie das Batteriefach wieder.
6. Setzen Sie den Melder wieder auf die Montagehalterung zurück.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Melder ordnungsgemäß funktioniert.

Um sicherzustellen, dass der Melder weiterhin einwandfrei funktioniert, müssen Sie ihn einmal pro Woche testen (*siehe Melder testen*).

Batterien des Melders austauschen:

1. Entfernen Sie den Melder von der Kunststoffhalterung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Entfernen Sie die alten Batterien.
4. Setzen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Polarität ein (*siehe Abbildung 11*) und schließen Sie das Batteriefach.
5. Setzen Sie den Melder wieder in die Montagehalterung zurück.

Ersetzen Sie die Batterien einmal pro Jahr oder beim Signalton „Batterien schwach“.

HINWEIS:

Signalton „Batterien schwach“ – Wenn der Melder alle 30 Sekunden einen Signalton abgibt, sind die Batterien schwach.

Tauschen Sie die Batterien sofort aus. Nachdem Sie den Melder wieder in die Halterung zurückgesetzt haben, müssen Sie den Rauchmelder überprüfen (*siehe Melder testen*).

Technische Daten

Parameter	Beschreibung
Rauchmelder	Photoelektrische Kammer mit optischem Sensor zur Rauchererkennung
Hitzemelder	4 Sensoren zur Messung des Temperaturanstiegs, Alarm wird bei 60 °C ausgelöst.
Betriebsarten	Rauch + Hitze (ODER-Logik), nur Rauch, nur Hitze
Anzeigen	Akustisch (Piezo) und optisch (LED)
Lautstärke der Warnung	Min. 85 dB im Umkreis von 3 m
Schallfrequenz	3,25 kHz
Stromversorgung	4 x CR123A 3 Volt
Stromverbrauch im Stand-by-Modus.	0,02 mA (typabhängig)
Stromverbrauch bei Alarm.	100 mA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typabhängig)
Schwellenwert für schwache Batterien	2,65 V
Bei schwachen Batterien	Ein Signalton alle 30 Sekunden
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	10 % bis 85 % rF, keine Kondensation oder Vereisung
Farbe	Weiß
Abmessungen (T x H)	Ø 133,8 x 50,2 mm
Gewicht	360 g (netto)
Überwachung	1 - 255 min (benutzerdefiniert)

Parameter	Beschreibung
Funkübertragung Leistung	10 mW
Funk-Reichweite	Bis zu 300 m (im freien Feld)
Konformität mit Normen	EN14604:2005/AC:2008. 1134-CPR-186 HINWEIS: Nur der „Rauch-Betriebsmodus“ ist gemäß EN14604 zugelassen.

Bestellinformationen

Modell	Beschreibung
RWX35S	WL Rauch- und Hitzemelder, 868/915 MHz

FCC-ID: JE4RWX35S915

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich jener, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle (RISCO Group) genehmigt wurden, können dazu führen, dass dem Benutzer die Rechte zum Einsatz dieses Geräts entzogen werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet, es entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen in häuslichen Installationen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Vorschriften installiert und verwendet wird, zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Dennoch gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- ◆ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie diese neu.
- ◆ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- ◆ Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als jene, an welcher der Empfänger angeschlossen ist.
- ◆ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

RED-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die RISCO-Gruppe, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die CE-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website: www.riscogroup.com.

CE CPR Zulassung

Der drahtlose Rauch- und Hitzemelder RWX35S, entwickelt von RISCO Ltd in Israel und montiert in Israel, wurde gemäß der CPR-Richtlinie 305/2001/EU, Norm EN 14604:2005/AC:2008 von ANPI, BELGIEN Nummer 1134-CPR-186, getestet und zugelassen.

Standard Limited Product Warranty (“Limited Warranty”)

RISCO Ltd. (“**RISCO**”) guarantee RISCO’s hardware products (“**Products**”) to be free from defects in materials and workmanship when used and stored under normal conditions and in accordance with the instructions for use supplied by RISCO, for a period of (i) 24 months from the date of delivery of the Product (the “**Warranty Period**”). This Limited Warranty covers the Product only within the country where the Product was originally purchased and only covers Products purchased as new.

Contact with customers only. This Limited Warranty is solely for the benefit of customers who purchased the Products directly from RISCO or from an authorized distributor of RISCO. RISCO does not warrant the Product to consumers and nothing in this Warranty obligates RISCO to accept Product returns directly from end users who purchased the Products for their own use from RISCO’s customer or from any installer of RISCO, or otherwise provide warranty or other services to any such end user directly. RISCO’s authorized distributor or installer shall handle all interactions with its end users in connection with this Limited Warranty. RISCO’s authorized distributor or installer shall make no warranties, representations, guarantees or statements to its end users or other third parties that suggest that RISCO has any warranty or service obligation to, or any contractual privity with, any recipient of a Product.

Remedies. In the event that a material defect in a Product is discovered and reported to RISCO during the Warranty Period, RISCO shall accept return of the defective Product in accordance with the below RMA procedure and, at its option, either (i) repair or have repaired the defective Product, or (ii) provide a replacement product to the customer.

Return Material Authorization. In the event that you need to return your Product for repair or replacement, RISCO will provide you with a Return Merchandise Authorization Number (RMA#) as well as return instructions. Do not return your Product without prior approval from RISCO. Any Product returned without a valid, unique RMA# will be refused and returned to the sender at the sender’s expense. The returned Product must be accompanied with a detailed description of the defect discovered (“**Defect Description**”) and must otherwise follow RISCO’s then-current RMA procedure published in RISCO’s website at www.riscogroup.com in connection with any such return. If RISCO determines in its reasonable discretion that any Product returned by customer conforms to the applicable warranty (“**Non-Defective Product**”), RISCO will notify the customer of such determination and will return the applicable Product to customer at customer’s expense. In addition, RISCO may propose and assess customer a charge for testing and examination of Non-Defective Product.

Entire Liability. The repair or replacement of Products in accordance with this Limited Warranty shall be RISCO's entire liability and customer's sole and exclusive remedy in case a material defect in a Product is discovered and reported as required herein. RISCO's obligation and this Limited Warranty are contingent upon the full payment by customer for such Product and upon a proven weekly testing and examination of the Product functionality.

Limitations. This Limited Warranty is the only warranty made by RISCO with respect to the Products. The warranty is not transferable to any third party. To the maximum extent permitted by applicable law, this Limited Warranty shall not apply and will be void if: (i) the conditions set forth above are not met (including, but not limited to, full payment by customer for the Product and a proven weekly testing and examination of the Product functionality); (ii) if the Products or any part or component thereof: (a) have been subjected to improper operation or installation; (b) have been subject to neglect, abuse, willful damage, abnormal working conditions, failure to follow RISCO's instructions (whether oral or in writing); (c) have been misused, altered, modified or repaired without RISCO's written approval or combined with, or installed on products, or equipment of the customer or of any third party; (d) have been damaged by any factor beyond RISCO's reasonable control such as, but not limited to, power failure, electric power surges, or unsuitable third party components and the interaction of software therewith or (e) any failure or delay in the performance of the Product attributable to any means of communication provided by any third party service provider, including, but not limited to, GSM interruptions, lack of or internet outage and/or telephony failure. BATTERIES ARE EXPLICITLY EXCLUDED FROM THE WARRANTY AND RISCO SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE OR LIABLE IN ANY RELATION THERETO, AND THE ONLY WARRANTY APPLICABLE THERETO, IF ANY, IS THE BATTERY MANUFACTURER'S WARRANTY. RISCO does not install or integrate the Product in the end user's security system and is therefore not responsible for and cannot guarantee the performance of the end user's security system which uses the Product or which the Product is a component of.

This Limited Warranty applies only to Products manufactured by or for RISCO. Further, this Limited Warranty does not apply to any software (including operating system) added to or provided with the Products or any third-party software, even if packaged or sold with the RISCO Product. Manufacturers, suppliers, or third parties other than RISCO may provide their own warranties, but RISCO, to the extent permitted by law and except as otherwise specifically set forth herein, provides its Products "AS IS". Software and applications distributed or made available by RISCO in conjunction with the Product (with or without the RISCO brand), including, but not limited to system software, as well as P2P services or any other service made available by RISCO in relation to the Product, are not covered under this Limited Warranty. Refer to the Terms of Service at: <https://riscocloud.com/ELAS/WebUI/UserLogin/License> for details of your rights and

obligations with respect to the use of such applications, software or any service. RISCO does not represent that the Product may not be compromised or circumvented; that the Product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate warning or protection. A properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of a burglary, robbery or fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that such will not occur or will not cause or lead to personal injury or property loss. CONSEQUENTLY, RISCO SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING.

EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN, RISCO AND ITS LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, RISCO AND ITS LICENSORS DO NOT REPRESENT OR WARRANT THAT: (i) THE OPERATION OR USE OF THE PRODUCT WILL BE TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; (ii) THAT ANY FILES, CONTENT OR INFORMATION OF ANY KIND THAT MAY BE ACCESSED THROUGH THE PRODUCT SHALL REMAIN SECURED OR NON DAMAGED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER RISCO NOR ITS LICENSORS CONTROL THE TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING THE INTERNET, GSM OR OTHER MEANS OF COMMUNICATIONS AND THAT RISCO'S PRODUCTS, MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF SUCH MEANS OF COMMUNICATIONS. RISCO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM SUCH PROBLEMS. RISCO WARRANTS THAT ITS PRODUCTS DO NOT, TO THE BEST OF ITS KNOWLEDGE, INFRINGE UPON ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, TRADE SECRET OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN ANY EVENT RISCO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY AMOUNTS REPRESENTING LOST REVENUES OR PROFITS, PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF THEY WERE FORESEEABLE OR RISCO HAS BEEN INFORMED OF THEIR POTENTIAL.

Kontaktaufnahme mit der RISCO-Gruppe

Die RISCO Gruppe ist stets um Kundenbetreuung und Produktunterstützung bemüht. Sie können uns über unsere Website (www.riscogroup.com) oder unter den folgenden Telefon- und Faxnummern erreichen:

Großbritannien

Tel.: +44-(0)-161-655-5500
support-uk@riscogroup.com

Italien

Tel.: +39-02-66590054
support-it@riscogroup.com

Spanien

Tel.: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

China (Shanghai)

Tel.: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Frankreich

Tel.: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

Belgien (Benelux)

Tel.: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

USA

Tel.: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com

China (Shanghai)

Tel.: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com



Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert werden.

© RISCO 12/2019

5IN2882